


“パテレス”でワンタッチ施工! 耐火SPOTの 「片壁用」登場!!



ケーブル・電線管貫通部防火措置工法

イチジカン®耐火SPOT 片壁用

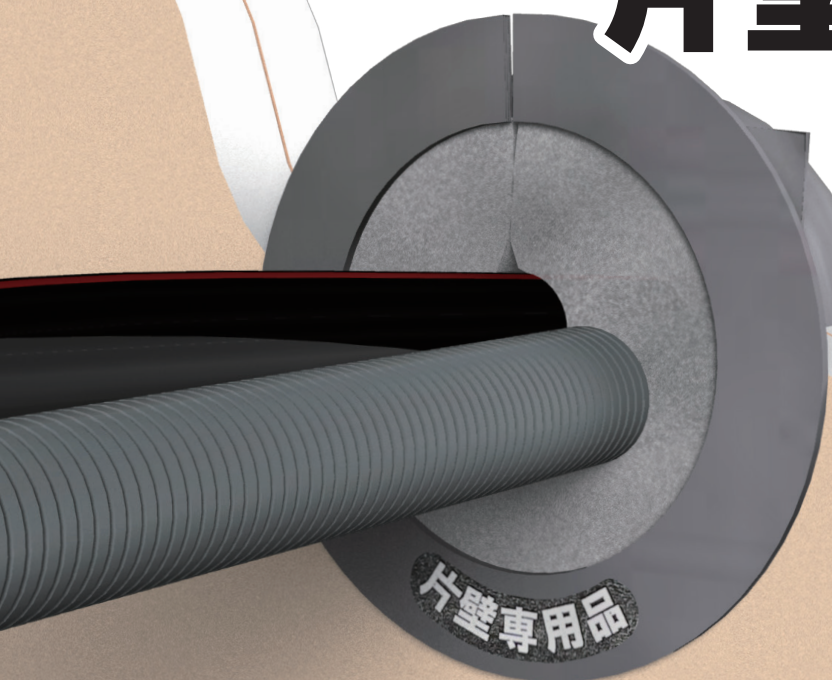

①パテレスで施工性アップ

施工はワンタッチで超簡単。
パテ処理は不要。


②施工品質の均一化

開口内にはめ込むだけ。位置合わせも
不要で、誰が施工しても同じ品質。


③開口補強枠(スリーブ)は いりません

開口補強枠(スリーブ)の設置は不要。


認定条件表(一部抜粋)

認定番号		PS060WL-1247	
壁の構造 開口径		片壁 42mm以上 	
最大占積率		56.3%	
項目	貫通物種類	最大サイズ	
電気	電線・ケーブル (1本あたりの導体断面積)		150SQ
	PF管		PF36
	CD管		CD42
	VE・HIVE管		VE42
給水給湯排水	さや管 (Φ42以下)	架橋ポリエチレン管 (保温材5mm以下)	20A
	硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP・VU・HV・P・HT管)	保温材無し	40A
	架橋 ポリエチレン管 (ツイン)	さや管 (Φ42以下)	10A


設置手順

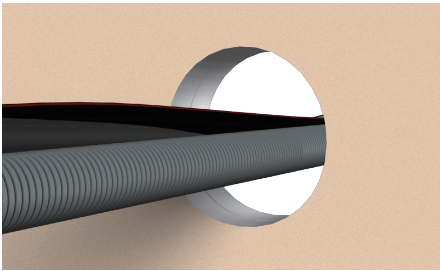

1 開口に電線管(ケーブル)を通す。

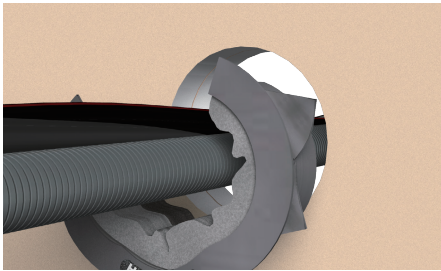


2 耐火SPOT片壁用で電線管(ケーブル)を挟み込みながら開口部へ押し込む。

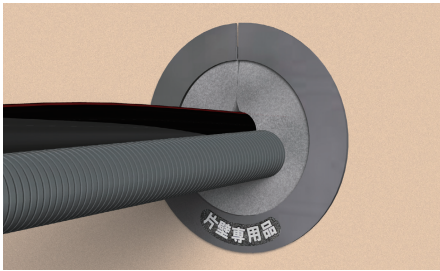

3 耐火SPOT片壁用を開口部に隙間なく押し込んで施工完了。

適用施工箇所

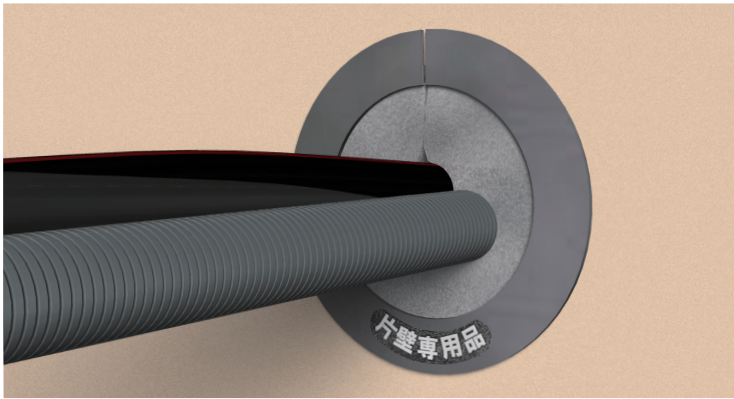

片壁 PS060WL-1247

品番および構成材料

■イチジカン耐火SPOT片壁用(フランジに片壁専用品ラベル付)

品番	有効開口径 (mm)	コアドリル径 (mm)	推奨ボイド管 (mm)	適用配管外径 (mm)	構成材料	販売単位 (組)	標準価格 (円/組) (税別)
					SPOT片壁用入数 (組/箱)		
SPOT50KK	50 ~ 55	50	φ 50	32以下	10	10以上	オープン 価格
SPOT75KK	75 ~ 80	75	φ 75	48以下			

※取扱説明書は同梱されておりません。梱包表示または個包装に記載の二次元コードから取扱説明書の内容をご覧ください。
※認定上の占積率の範囲では、適用配管外径を超える配管の貫通が可能です。貫通物のサイズによっては、イチジカン耐火SPOT片壁用の施工が困難になるおそれがあります。あらかじめご確認の上ご使用ください。



●技術に関するお問い合わせは
株式会社古河テクノマテリアル
<https://www.furukawa-ftm.com/>

防災事業部
〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号
TEL.(0463) 24-9341 FAX.(0463) 24-9346

●販売に関するお問い合わせは
古河エレコム株式会社
<https://www.f-elecom.com/>

第一営業部 TEL.(03) 5297-8778 中部支社 TEL.(052) 414-6141 静岡支店 TEL.(054) 652-5070
第二営業部 TEL.(03) 5297-8696 九州支社 TEL.(092) 483-5561 北信越支店 TEL.(076) 431-0863
第三営業部 TEL.(03) 5297-8771 東北支社 TEL.(022) 267-0771 中国支店 TEL.(082) 246-0881
エレクトロニクス部 TEL.(03) 5297-8730 北海道支店 TEL.(011) 251-5991
関西支社 TEL.(06) 6346-4173 北関東支店 TEL.(028) 624-6894

本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号
(古河電工神田ビル)